




Gasmessfühler GSE 637 Ex zur Detektion von Schwefeldioxid SO₂

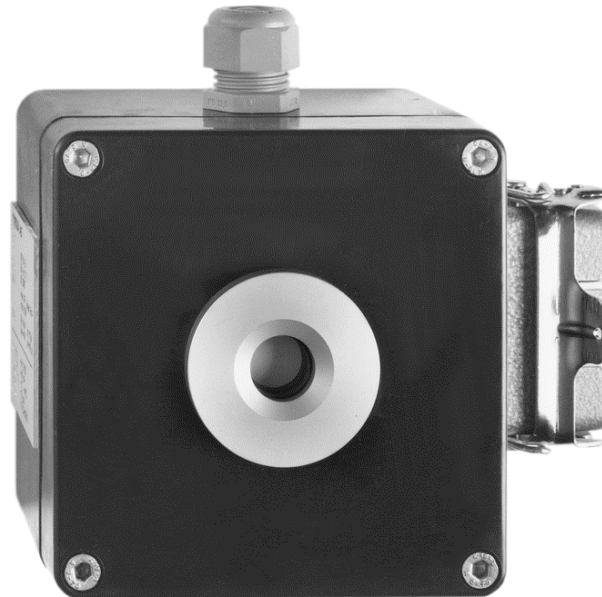

Wirkungsweise

Durch die Diffusion von Schwefeldioxid SO₂ in das Innere der Messzelle wird eine Reaktion mit dem Elektrolyt eingegangen. Anschliessend oxidiert das Produkt an der Arbeitselektrode. Das verbrauchte Sauerstoffmolekül wird von der Umgebungsluft wieder zurückgeführt. Daraus erfolgt die sehr lange Lebensdauer des Messfühlers, der erfahrungsgemäss mehrere Jahre arbeitet.

Die gemessene Gaskonzentration ist linear zum elektrischen Ausgangssignal des Gasmessfühlers. Die Potentiometer und der Jack 3,5 mm Anschluss für die Kalibrierung sind von aussen zugänglich und lassen eine „1 Mann“ Kalibrierung zu.

Beim Einsatz in einem Pumpsystem kann die Lebensdauer stark eingeschränkt werden, da der Elektrolyt durch die poröse Membrane schneller verdunstet. Die Messzelle ist auf Lösemitteldämpfe empfindlich.

Das **Kalibriergas** soll 75% des Messbereiches sein und muss als Trägergas synthetische Luft enthalten.

Elektrische Daten Messzelle

Empfindlichkeit:	0.1 ppm
Messbereich:	max. 100 ppm / linear
Standardkalibrierung:	0...10 ppm / 0...20 ppm
Ansprechzeit t 90:	max. 15 Sekunden
Betriebstemperatur:	-20 °C ... +50 °C
Stabilisierungszeit nach Wiederinbetriebnahme:	max. 1 Stunde
Luftdruck:	Umgebungsatmosphäre ± 10%
Luftfeuchtigkeit:	15...90% nicht kondensierend bei schnellen Änderungen kurzzeitige Signalanzeige
Lageabhängigkeit:	keine
Messdifferenz auf Skala-Endwert:	2% im Monat
Lebensdauer bei 20 °C:	mindestens 1 Jahr abhängig von der Applikation

Querempfindlichkeit auf andere Gase

Testgas	Verwendete Konzentration	Anzeige SO ₂ -Messzelle
Chlor Cl ₂	1 ppm	≈-0.5 ppm
Chlorwasserstoff HCl	5 ppm	≈ 1 ppm
Cyanwasserstoff HCN	10 ppm	≈ 5 ppm
Ethylene C ₂ H ₄	100 ppm	0 ppm
Kohlenmonoxid CO	300 ppm	<3 ppm
Schwefelwasserstoff H ₂ s	15 ppm	≈20 ppm
Stickstoffmonoxid NO	35 ppm	≈-1 ppm
Stickstoffdioxid NO ₂	5 ppm	≈-6 ppm
Wasserstoff H ₂	100 ppm	0 ppm

Elektrische Daten Messelektronik

Zuleitung:	2-Drahtleitung, abgeschirmt
Speisespannung:	12...35 Volt DC
Stromaufnahme:	max. 60 mA
Signalausgang:	4...20 mA / max. 60 mA
Betriebstemperatur:	-40 °C ... +85 °C

Ex-Ausführung (II 2G Ex ia IIC T4)

Konformitätsbescheinigung BVS 09 ATEX E 101 X
Die Gasmessfühler der Serie GSE ... Ex müssen mit einer Zener-Barriere betrieben werden. Die Zuleitung muss „eigensicher“ verlegt und die Farbe blau sein.

Inspektion (Wartung)

Die Messzelle mit der dazugehörigen Elektronik muss mindestens ein- bis zweimal jährlich kontrolliert werden.

Masse

